



LEGENDA	
	TERMOARREDO 500 W CON VALVOLA TERMOSTATICA TARATA A 20 °C
	TERMOSTATO AMBIENTE
	SONDA DI UMIDITA'
	GIUNTO DI DILATAZIONE DA 2 mm SULLA SOGLIA DI ONI PORTA
	COLLETTORI
	PROGRAMMATORE ORARIO GIORNALIERO/SETTIMANALE

PARTICOLARE GIUNTO DI DILATAZIONE





N.B. Nel passaggio attraverso il giunto di dilatazione prevedere un controtubo esterno di sicurezza.

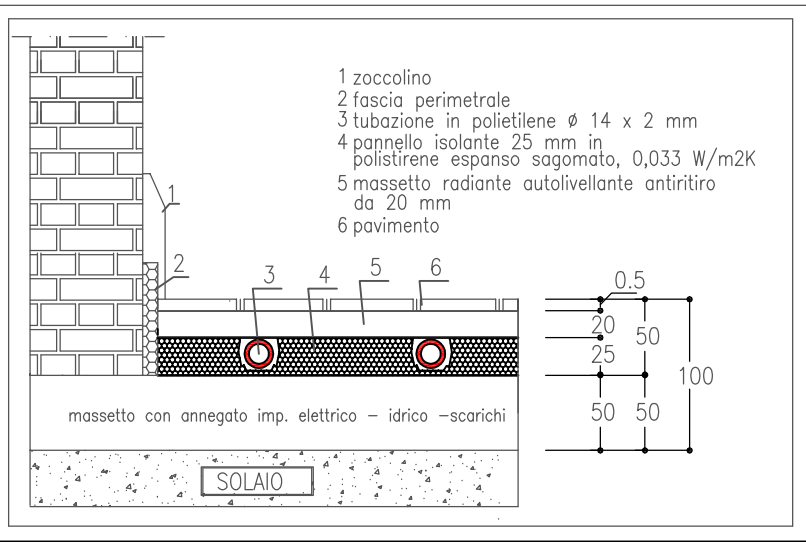

N.B.1 Il posizionamento dei Termostati ambiente e degli scaldasalviette è suscettibile di variazioni a discrezione del cliente

N.B.2 Gli scaldasalviette sono alimentati dalle stesse tubazioni delle serpentine dell'impianto a pavimento

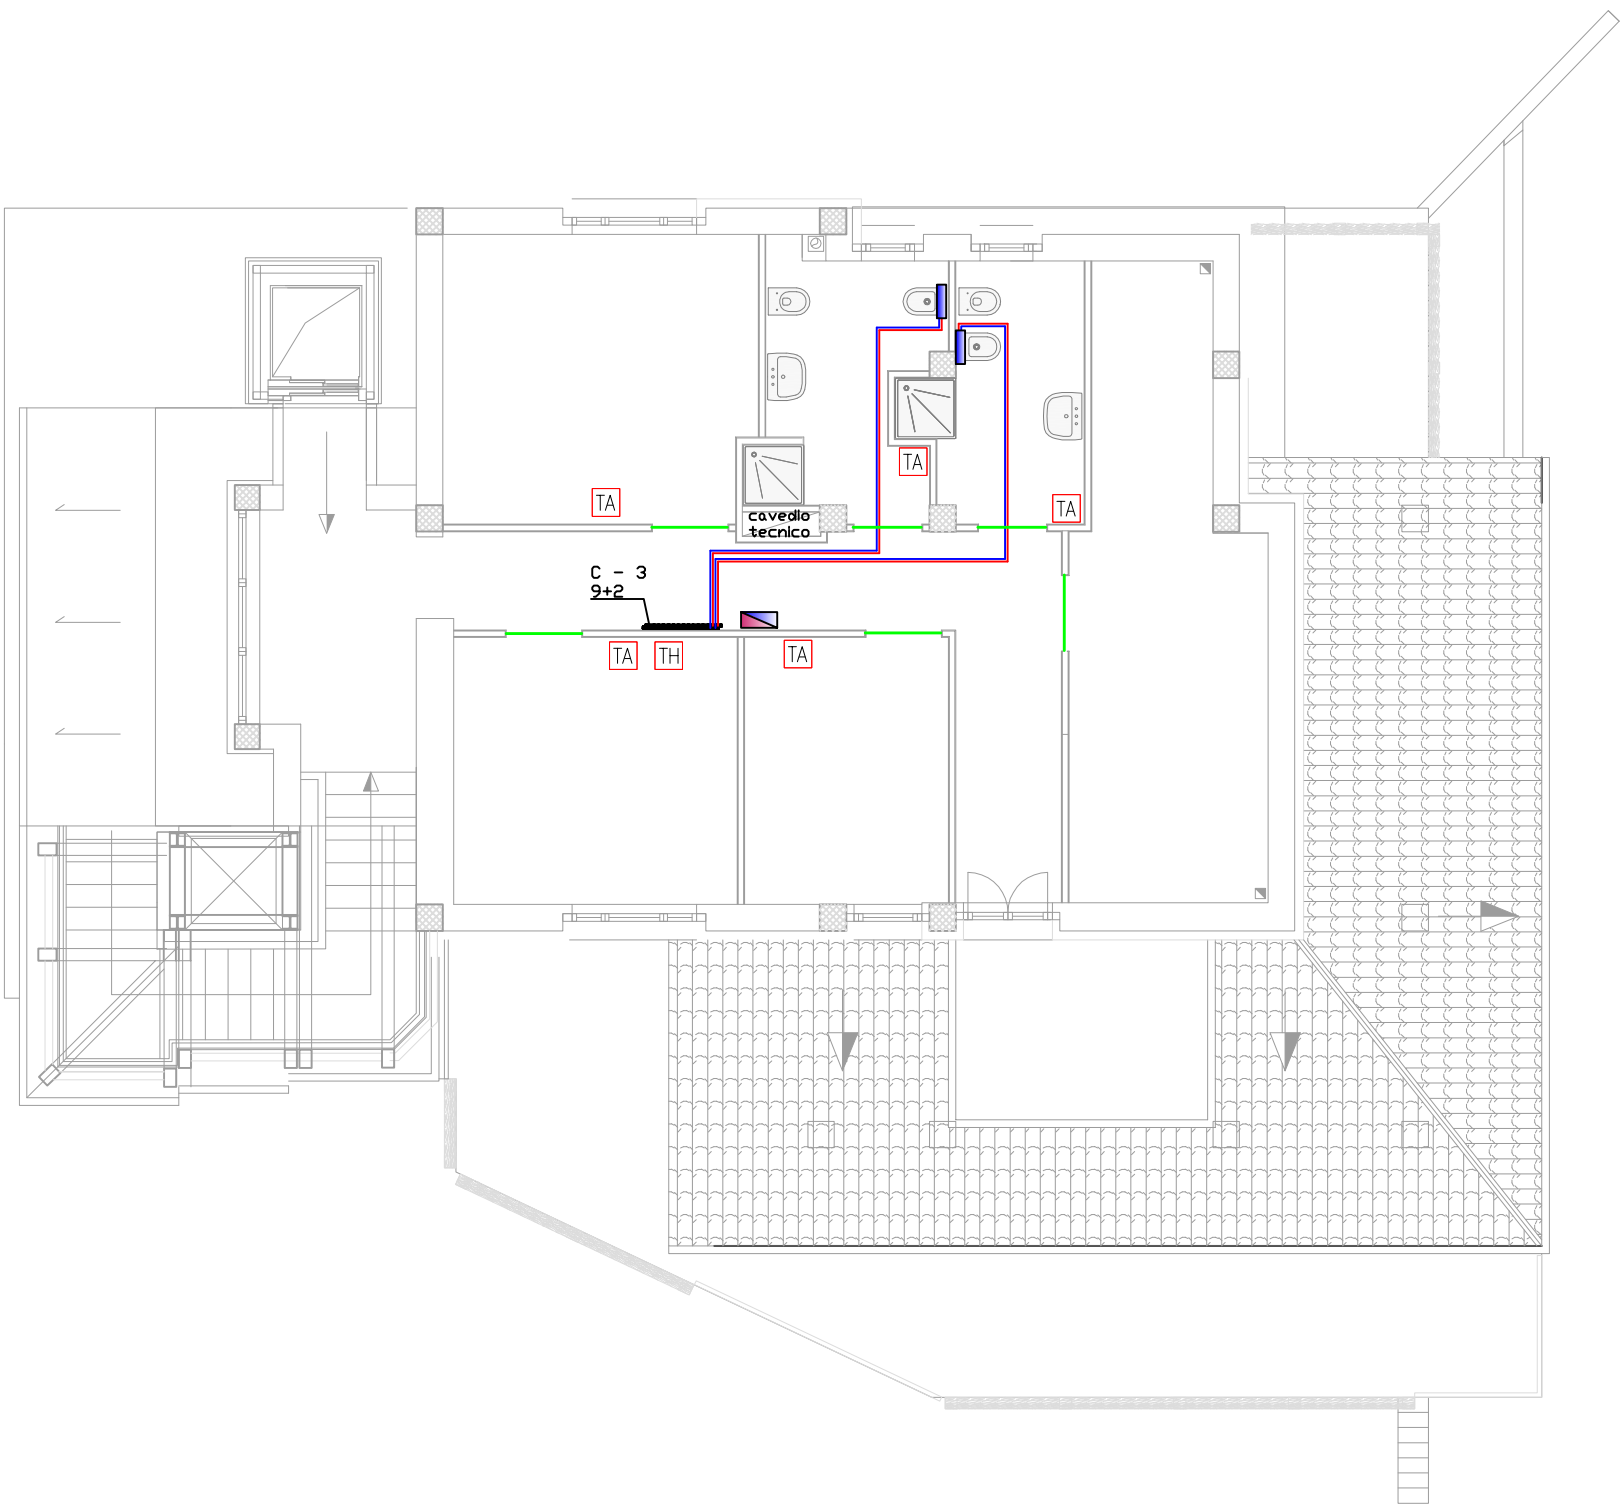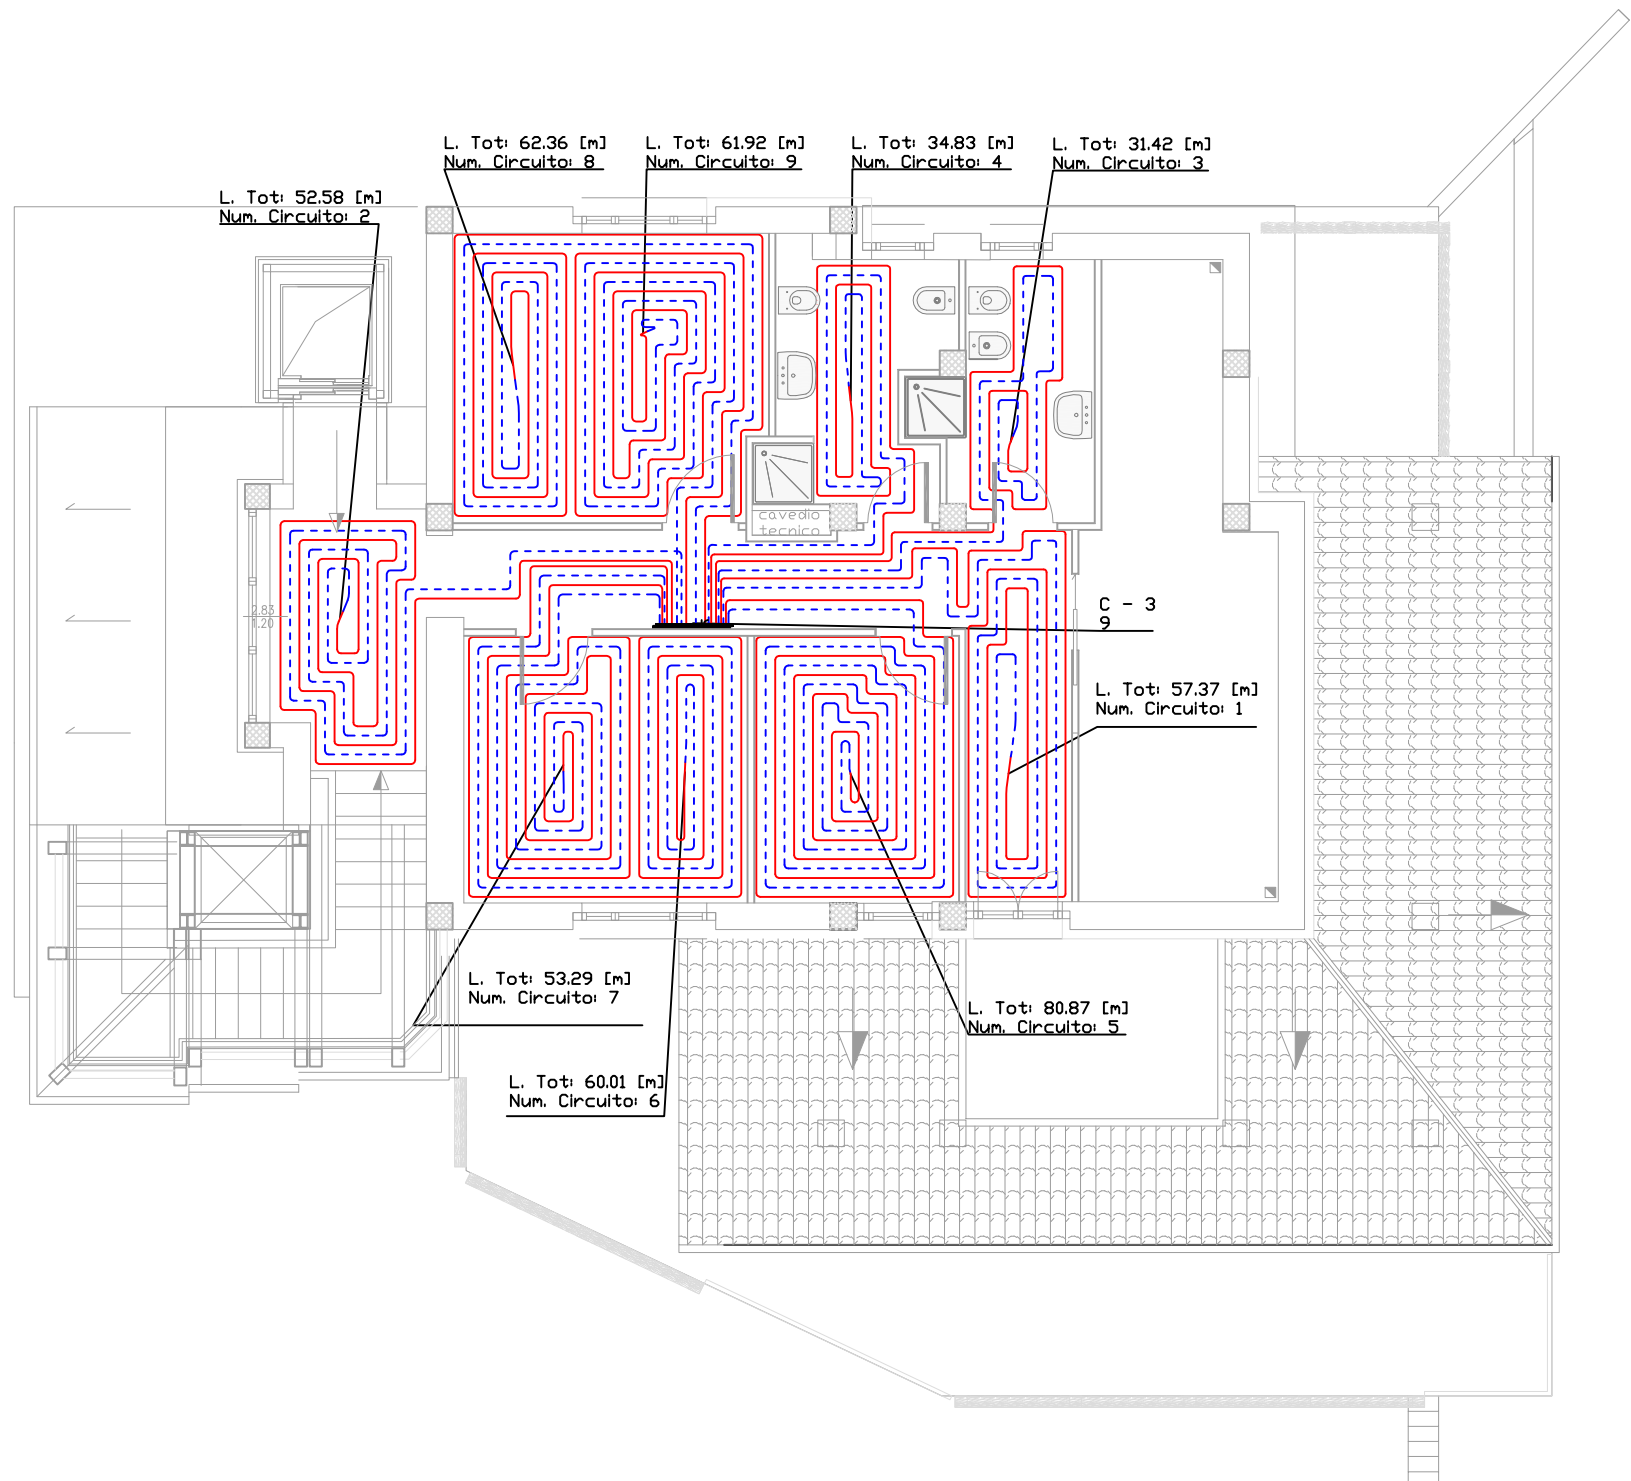

COMUNE DI POTENZA



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Casa Famiglia "DOPO DI NOI "

Contrada Marrucaro - Potenza

PCF-E-ITE
D005

DISTRIBUZIONE SECONDARIA E REGOLAZIONE
PANNELLI RADIANTI PIANO SECONDO

Codice Elaborato

oggetto dell'elaborato

data 30 luglio 2019

agg. dicembre 2019

agg.

scala 1:100

progettista

Arch. Rosanna ALAGIA

collaboratori

Ing. Giuseppe D'Alessandro

Ing. Alessandro Laguardia

responsabile del procedimento

Geom. Carlo GIORDANO

